



AIRGRIP

DANSK • NORSK • SVENSKA • ENGLISH

MONTERINGSVEJLEDNING ➞
Installasjonsvejledning • Monteringssanvisning • Mounting instruction ➞

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dansk	>	4
Norsk	>	16
Svenska	>	28
English	>	40

INDHOLD

Generel advarsel	>	5
Med i kassen følger	>	7
Montering	>	8
Indjustering af spjæld	>	10
Eldiagram	>	12
Dimensioneringsdiagrammer	>	13

GENEREL ADVARSEL

- Emhætten er udviklet og produceret i henhold til DS/EN 60335-1.
- Denne emhætte er kun beregnet til brug i private hjem, hvis den benyttes til andre formål bortfalder reklamationsretten.
- Al installation skal udføres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med anvisningerne fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gældende lovgivning.
- Thermex fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af forkert installation, montering, brug eller forkerte indstillinger.

FØR MONTERING/IBRUGTAGNING

- Kontrollér emhætten for transportskader, fejl og mangler straks ved modtagelsen.
- Transportskader anmeldes straks ved modtagelse til transportfirma og Thermex.
- Fejl og mangler skal anmeldes til Thermex inden 8 dage efter modtagelsen, og senest inden montering/ibrugtagning.

MONTERING

- Emhætten er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ $\pm 10\%$ i henhold til EN 50160
- Emhætten skal altid være tilsluttet jord.
- For modeller med ekstern motor gælder det, at der IKKE må anvendes fælles nul

- ved installation af emhætte og motor, da dette vil påvirke styringen.
- Tilslut ikke strøm til emhætten, før monteringen er fuldført.
- Benyt altid den oprindelige aftræksdimension. Ved reduktion af aftræksstørrelsen mindskes ydeevnen og lydniveauet forhøjes.
- Aftrækket fra emhætten ud til det fri bør være kortest muligt for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Antallet af bøjninger på aftrækket bør minimeres mest muligt for at få størst mulig effekt af emhætten.
- Thermex anbefaler, at der altid anvendes lyd- og kondensisolering aftræksslange ved gennemføring i ikke-opvarmede rum.
- Thermex anbefaler, at der ved brug af flexslange anvendes en lyddæmper for at minimere lydniveauet
- Ved brug af flexslange skal det altid sikres, at denne er fuldt ustrakt for at minimere luftmodstanden og derved opnå maksimal sugeevne.
- Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.
- For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter gælder det, at minimumsafstanden til gaskomfur fra brænderkant til undersiden af emhætten SKAL være 50 cm i henhold til BEK nr. 420

af 26/05/2009.

- For skabsintegrerede, frithængende og væghængte emhætter anbefaler Thermex, at afstanden mellem komfur og emhætte er mellem 50 cm og 70 cm for at sikre maksimal sugeevne.
- Kontrollér altid den angivne mindsteafstand mellem komfur og emhætte i vej-
- ledningen til komfuret. Hvis denne vejledning angiver en større afstand, end den af Thermex anbefalede, SKAL forskrifterne for komfuret overholdes.
- For loftsintegredere modeller anbefaler Thermex, at afstanden mellem komfur og emhætte ikke oversiger 3 meter.

MED I KASSEN FØLGER

- 1 Airgrip
- 1 boreskabelon
- 1 betjeningsvejledning
- 1 monteringsvejledning
- 2 rawlplugs
- 2 skruer til montering af emhætte
- 2 nøglehulsbeslag
- 2 bolte

MONTERING

Denne emhætte er til brug ved centralventilationsanlæg eller varmegen vindingsanlæg. Emhætten skal tilkobles et eksternt sugeanlæg (medfølger ikke). Emhætten er designet til montering på væggen.

BEMÆRK: For at opnå den fulde effekt af de indbyggede vortex reflektorer, skal Airgrip monteres imellem to overskabe. Samtidig skal underkanten af emhætten fluge med underkanten af overskabene.


Emhætten monteres under et overskab på følgende måde:




Sæt boreskabelonen på væggen.




Bor hullerne i væggen, med et bor der er beregnet til væggens materiale.

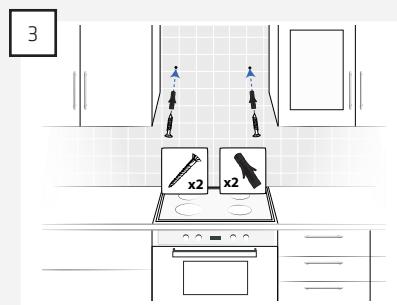


Monter rawlplugs og skruer, der er beregnede til det materiale de monteres i, i de forborede huller.

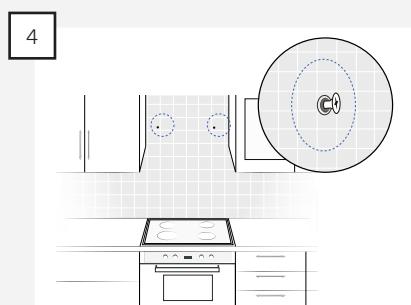


BEMÆRK: Skruerne skal ikke skrues længere i end, at emhætten kan moteres

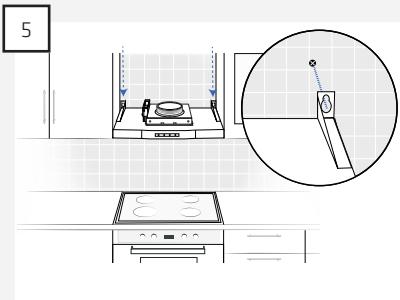


Hæng emhætten på skruerne.

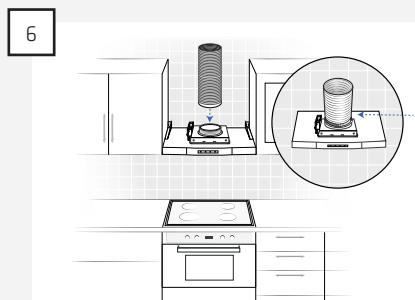


Monter aftrækket til centralventilations-anlægget.

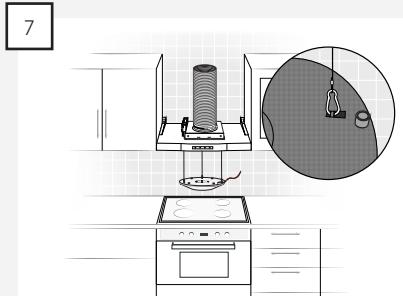

Monter wirerne på bunddelen.

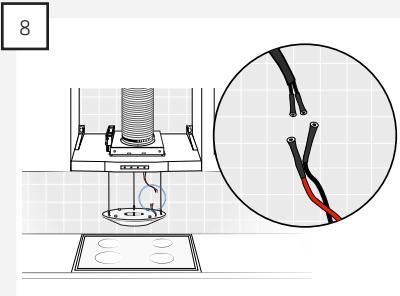


Tilslut stikkene til lyset, og sæt bunddelen på emhætten.

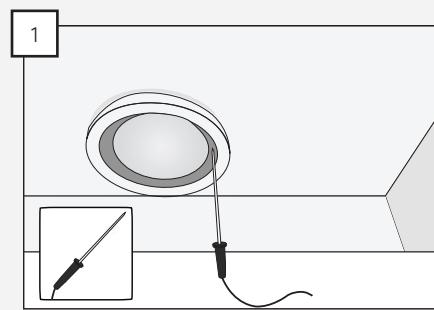INDJUSTERING AF SPJÆLD

Målingen til indjusteringen foregår ved hjælp af en sonde, der føres op i åbningen i spjældet.

Spjældets indstillinger for grundventilation og forceret ventilation sættes efter dimensioneringsdiagrammerne på side 13 og 14.

Indjusteringen af spjældet sker ved hjælp af knapperne på betjeningspanelet.

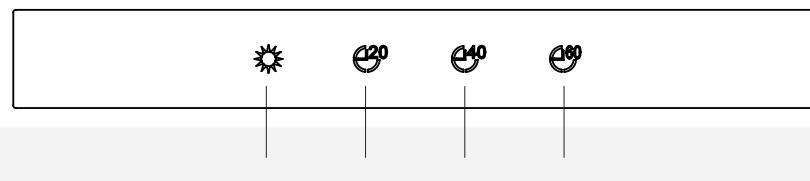

1. Tænd/sluk lys
2. Timerfunktion 20 min.
3. Timerfunktion 40 min.
4. Timerfunktion 60 min.

INDSTILLING AF GRUNDVENTILATION

For at aktivere setup-mode for indstilling af grundventilationen aktiver ikonet "Tænd/sluk lys" i ca. 3 sek. Når setup-mode er aktiveret vil ikonet "Tænd/sluk lys" blinke.

BEMÆRK: Hvis ikke enten knappen "Timerfunktion 40 min." eller "Timerfunktion 60 min."

aktiveres inden 15 sek. efter at setup-mode blev aktiveret, vil processen afbrydes.

Når setup-mode er aktiveret, justeres spjældet på følgende måde:

- Aktiver ikonet "Timerfunktion 40 min." Indtil ventilen er helt lukket.
- Benyt ikonet "Timerfunktion 60 min." til at justere spjældet op indtil indstillingen for grundventilationen er nået.
- Deaktiver ikonet "Tænd/sluk lys" for at deaktivere setup-mode. (Ikonet vil holde op med at blinke)
- Indstillingerne for grundventilationen er nu gemt


INDSTILLING AF FORCERET VENTILATION


For at aktivere setup-mode for indstilling af forceret ventilation aktiver ikonet "Timerfunktion 20 min." i ca. 3 sek. Når setup-mode er aktiveret vil ikonet ""Timerfunktion 20 min." blinke.


Når setup-mode er aktiveret, justeres spjældet på følgende måde:

- Aktiver ikonet "Timerfunktion 40 min." Indtil ventilen er helt lukket.
- Benyt ikonet "Timerfunktion 60 min." til at justere spjældet op indtil indstillingen for grundventilation er nået.
- Deaktiver ikonet "Timerfunktion 20 min." for at deaktivere setup-mode. (Ikonet vil holde op med at blinke)
- Indstillingerne for forceret ventilationen er nu gemt.

ELDIAGRAM

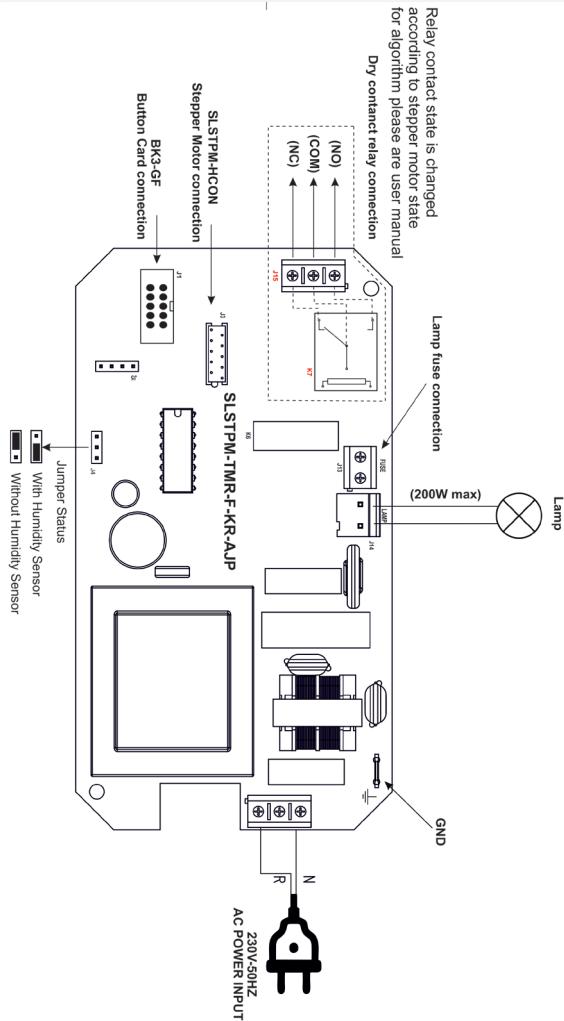

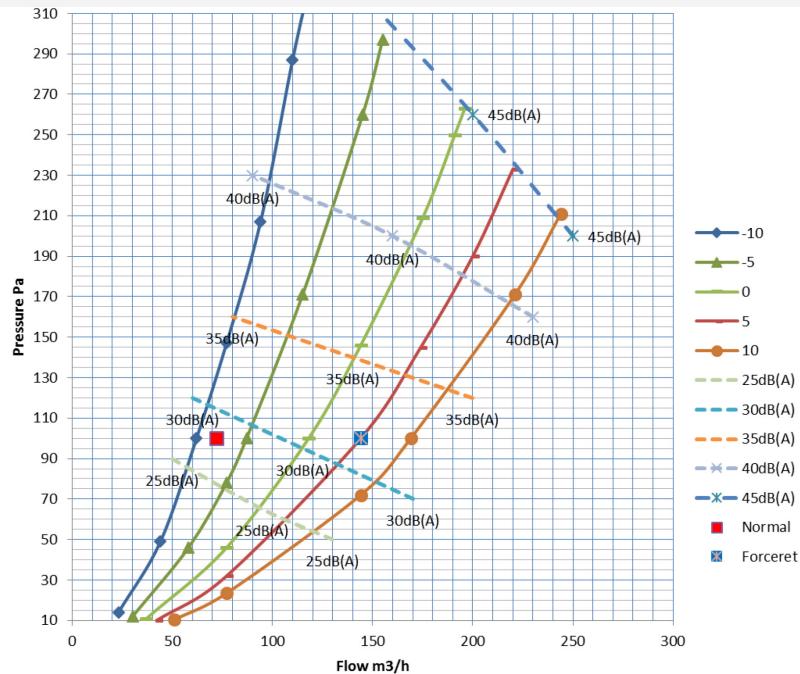DIMENSIONERINGSDIAGRAMMER

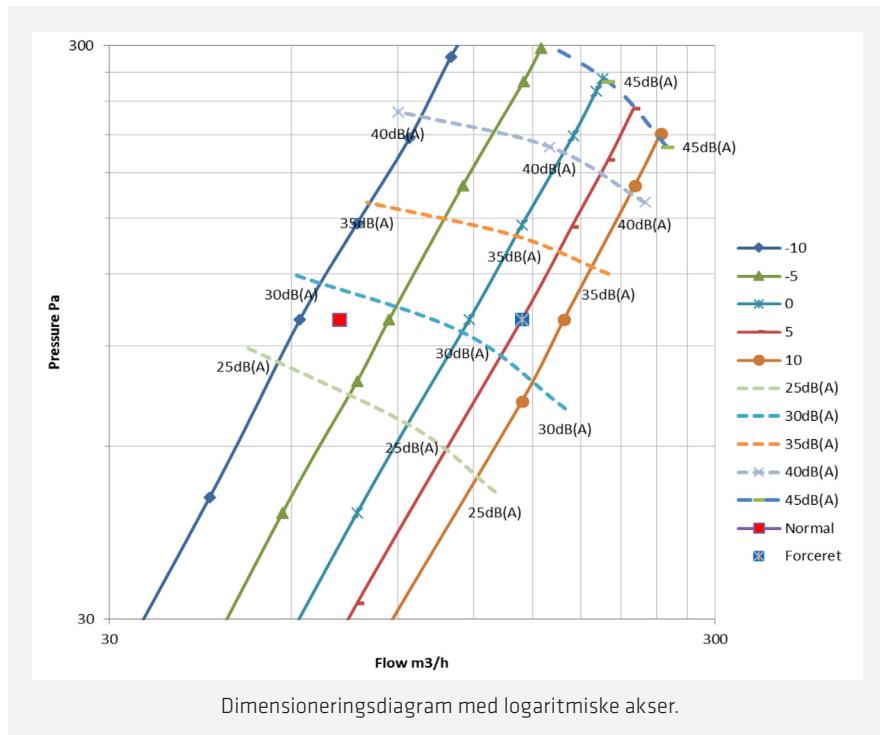

INDHOLD

Generell advarsel	>	17
Pakningen inneholder følgende	>	19
Installasjon	>	20
Innstilling av spjeldet	>	22
Eldiagram	>	24
Dimensjoneringsdiagrammer	>	25

GENERELL ADVARSEL

- Produktet er udviklet og produceret i henhold til DS/EN 60335-1.
- Dette produktet er kun beregnet til bruk i private boliger, dersom det benyttes til andre formål bortfaller reklamasjonsretten.
- All installasjon skal utføres av en autorisert installatør i overensstemmelse med anvisningene fra Thermex Scandinavia A/S (Thermex) og gjeldende lovgivning.
- Thermex fraskriver seg ethvert ansvar for skader, som oppstår som følge av feil installasjon, montering, bruk eller feilaktige innstillinger.
- Tilkoble ikke strøm til ventilatoren før monteringen er fullført.
- Benytt alltid den opprinnelige/oppgitte avtrekksdismensjon på utluftingskanalen. Ved reduksjon av dimensjon på avtrekkskanalen reduseres kapasiteten og lydnivået økes.
- Avtrekket fra ventilatoren ut til friluft bør være kortest mulig, for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Antall bølgjer på avtrekkskanalen bør minimeres mest mulig for å få størst mulig effekt av ventilatoren.
- Thermex anbefaler, at det alltid anvendes lyd- og kondensisolert avtrekkskanal ved gjennomføring i uisolerte rom.
- Thermex anbefaler, at det til modeller med ekstern motor monteres en lyddemper på avtrekket for å redusere støyenivået
- Flexslange skal alltid være helt utstrukket for å redusere luftmotstanden og derved oppnå maksimal sugeevne.
- Forskjellige materialer krever ulike pluggar og skruer for innfesting. Bruk pluggar og skruer, som er beregnet til det materialet ventilatoren skal monteres i.
- For skapintegrerte, fritthengende og vegghengte ventilatorer kreves det at minimumsavstanden til gasskomfyre, fra brennerkant til undersiden av ventilatoren SKAL være 65 cm
- For skapintegrerte, fritthengende og

FØR MONTERING/IDRIFTSETTELSE

- Kontrollér produktet for transportskader, feil og mangler umiddelbart ved levering.
- Transportskader anmeldes straks ved levering til transportfirma og Thermex.
- Feil og mangler skal meldes til Thermex innen 8 dager etter levering, og senest før montering/idriftsettelse.

MONTERING

- Ventilatoren er beregnet til drift ved 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ $\pm 10\%$ i henhold til EN 50160
- Ventilatoren skal alltid være tilkoblet jord.
- For modeller med ekstern motor, må det IKKE brukes felles null ved installasjon av ventilator og motor, da dette vil

- vegghengte ventilatorer anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator er mellom 50 cm og 70 cm for å sikre optimall sugeevne.
- Kontrollér alltid den oppgitte minsteavstand mellom komfyr og ventilator i bruksanvisningen til komfyren. Hvis denne i bruksanvisningen angir en større avstand, enn den avstand Thermex anbefaler, SKAL forskriftene til komfyren overholdes.
- For takintegrerte modeller anbefaler Thermex, at avstanden mellom komfyr og ventilator ikke oversiger 3 meter.

PAKNINGEN INNEHOLDER FØLGENDE

- 1 stk Airgrip
- 1 stk boremal
- 1 stk bruksanvisning
- 1 stk installasjonsveileddning
- 2 stk ekspansjonsplugger
- 2 stk skruer til montering av viften
- 2 stk nøkkelhullsbeslag
- 2 stk bolter

INSTALLASJON

Denne viften er beregnet for bruk i fellesventilasjonsanlegg eller varmegjenvinningssystemer. Viften må kobles til et eksternt avtrekksanlegg (ikke inkludert). Viften er utformet for veggmontering.

MERK: For å oppnå full effekt av de innebygde vortexreflektorene må Airgrip installeres mellom to skap. Samtidig må bunnen av viften være i flukt med bunnen av overskapene.

Viften monteres under et overskap på følgende måte:




Plasser boremalen mot veggen




Bor hull med et bor som er egnet for veggens materiale.




Fest pluggene og skruene som er beregnet for det aktuelle materialet, i hullene som er boret.

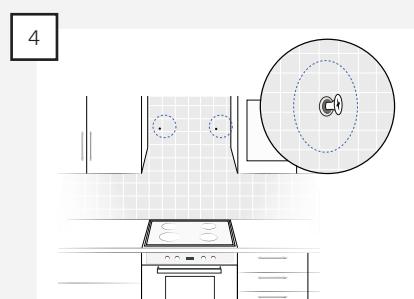


MERK: Skruene må ikke skrus for langt inn til å kunne montere viften.

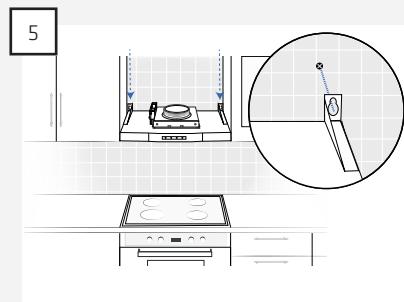


Heng viften på skruene.

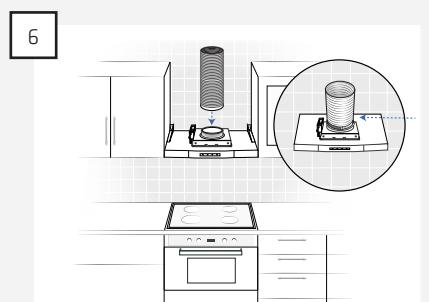


Monter avtrekket til sentralventilasjonsanlegget.

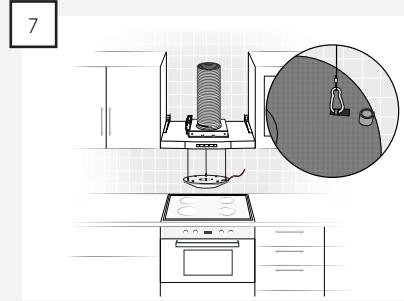

Monter kablene til bunnen.

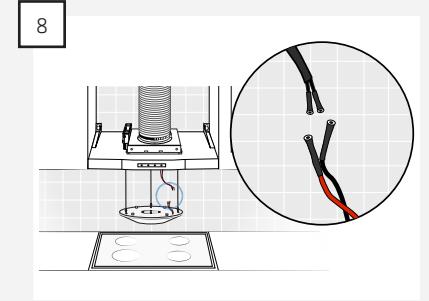

Koble til lyskontaktene, og plasser bunnen i viften.

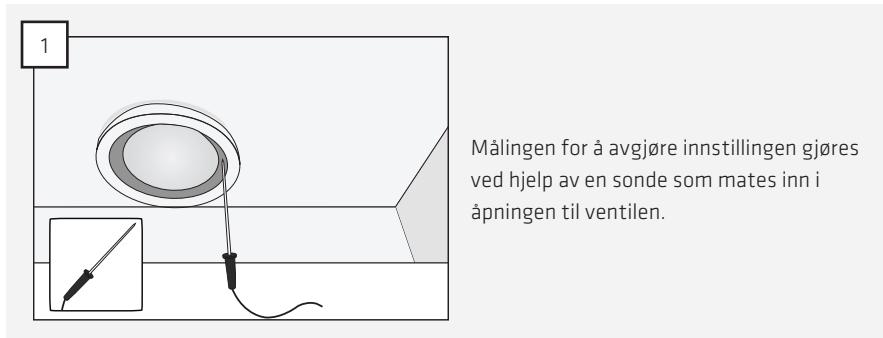INNSTILLING AV SPJELDET

Målingen for å avgjøre innstillingen gjøres ved hjelp av en sonde som mates inn i åpningen til ventilen.

Ventilens innstilling for grunnventilasjon og forsert ventilasjon skal settes etter diagrammet er på side 25 og 26.

Innstillingen av spjeldet gjøres ved hjelp av knappene på betjeningspanelet.



1. Slå på/av lys
2. Timerfunksjon 20 min.
3. Timerfunksjon 40 min.
4. Timerfunksjon 60 min.

INNSTILLING AV GRUNNVENTILASJON

For å aktivere oppsettmodus for innstilling av grunnventilasjon aktiveres ikonet «Slå på/av lys» i ca. 3 sek. Når oppsettsmodus er aktivert vil ikonet «Slå på/av lys» blinke.

MERK: Hvis hverken knappen "Timerfunksjon 40 min. " eller "Timerfunksjon 60 min. " aktiveres

innen 15 sekunder etter at oppsettmodus ble aktivert, vil prosessen bli avbrutt.

Når oppsettsmodus er aktivert reguleres spjeldet på følgende måte:

- Aktiver ikonet "Timer 40 min. " inntil spjeldet er helt lukket.
- Benytt ikonet "Timerfunksjon 60 min. " til å åpne spjeldet inntil innstillingen for grunnventilasjon er nådd.
- Deaktivér ikonet "Slå på/av lys" for å deaktivere oppsettsmodus. (Ikonet vil slutte å blinke)
- Innstillingene for grunnventilasjonen er nå lagret


INNSTILLING FOR FORSERT VENTILASJON


For å aktivere oppsettmodus for innstilling av forsert ventilasjon aktiver ikonet "Timerfunksjon 20 min. " i ca. 3 sek. Når oppsettsmodus er aktivert vil ikonet "Timerfunksjon 20 min" blinke.

Når oppsettsmodus er aktivert reguleres spjeldet på følgende måte:


- Aktiver ikonet "Timer 40 min. " inntil spjeldet er helt lukket.
- Benytt ikonet "Timerfunksjon 60 min." til å åpne ventilen inntil innstillingen for grunnventilasjon er nådd.
- Deaktivér ikonet "Timerfunksjon 20 min. " for å deaktivere oppsettsmodus. (Ikonet vil slutte å blinke)
- Innstillingene for forsert ventilasjon er nå lagret.

ELDIAGRAM

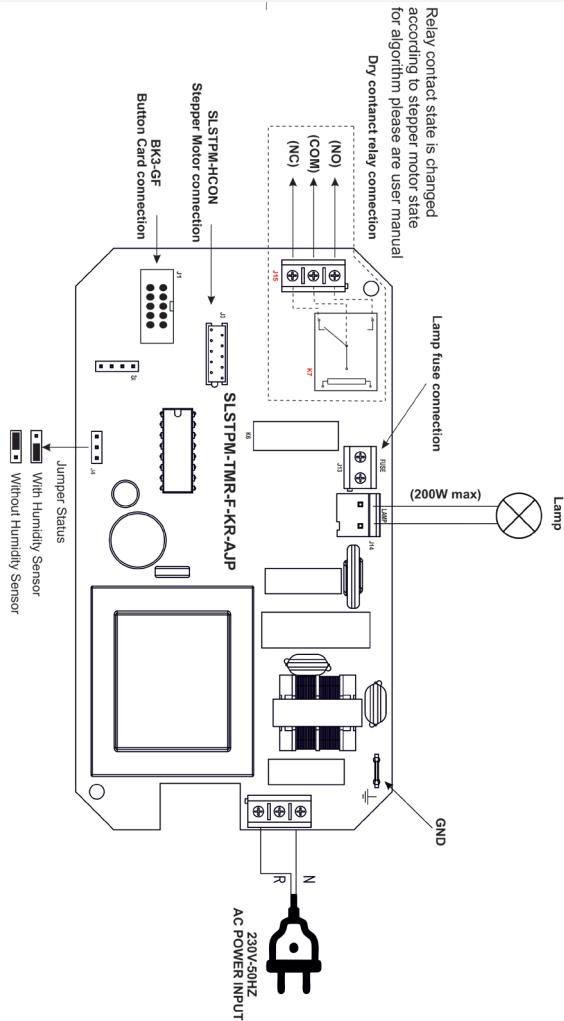

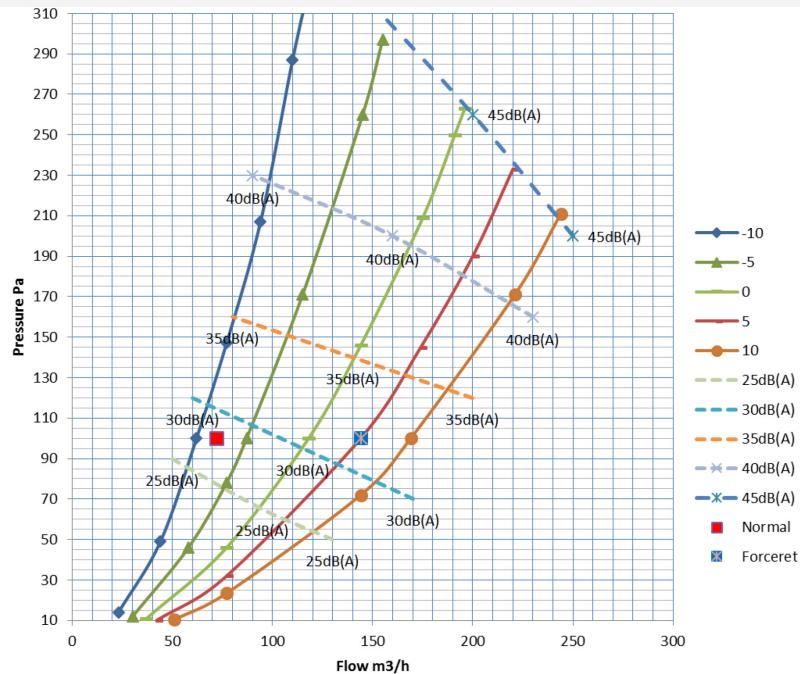DIMENSJONERINGSDIAGRAMMER

Dimensjoneringsdiagram med lineære akser.

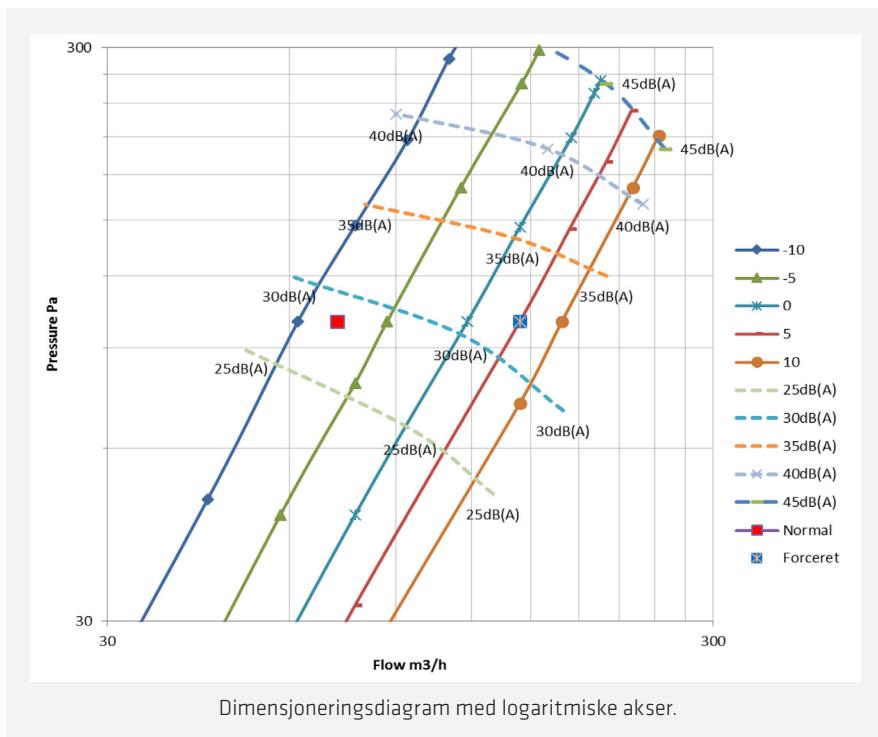

INNEHÅLL

Allmänt	>	29
Forpackningen innehåller	>	31
Montering	>	32
Justera spjället	>	34
Kopplingsschema	>	36
Injusteringsdiagram	>	37

ALLMÄNT

- Köksfläkten är utvecklad och tillverkad i enlighet med DS/EN 60335-1
- Denna enhet är endast avsedd för användning i privata bostäder, vid annan användning bortfaller garanti och reklamationsrätt.
- All installation skall utföras av behörig installatör enligt anvisningar från Thermex Scandinavia AB (Thermex) och enligt gällande bestämmelser.
- Thermex frånskriver sig allt ansvar för skador som uppkommer på grund av felaktig installation, montering, användning eller felaktiga inställningar.

FÖRE MONTERING/ANVÄNDNING

- Kontrollera köksfläkten efter transportskador eller fel direkt vid mottagandet.
- Transportskador anmäls omedelbart till transportören och Thermex.
- Eventuella fel och avsaknader skall anmälas till Thermex inom 8 dagar efter mottagandet och senast innan montering/användning.

MONTERING

- Köksfläkten är avsedd för 230 Volt $\pm 10\%$ ~50 HZ $\pm 15\%$ max enligt EN 50160
- Köksfläkten skall alltid anslutas till jord.
- För modeller med extern motor gäller följande: Det får inte användas gemensam nolla vid installation av köksfläkten och motorn, detta påverkar styrfunktionen.

- Anslut inte ström till köksfläkten innan monteringen är slutförd.
- Använd alltid den angivna kanaldimensionen. Vid reduktion av kanalstorleken försämrar kapaciteten och ljudnivån ökar.
- För bästa möjliga effekt skall längden på evakueringskanalen vara så kort som möjligt.
- Undvik böjar i möjligaste mån för att få bästa möjliga effekt.
- För att uppfylla kravet avseende brandskydd och undvika kondens skall kanalen alltid isoleras enligt gällande byggregler.
- På modeller med extern motor kan ljuddämpare användas för att reducera ljudnivån ytterligare.
- Om det i köket används en flexibel anslutningssläng, skall denna vara helt utsträckt för att minimera luftmotståndet.
- Olika material kräver olika plugg och skruv. Använd plugg och skruv som är avsedda för det material köksfläkten skall fästas i.
- Avståndet från köksfläktens underkant till gasspis skall vara 65 cm eller enligt anvisning från gasspisen tillverkare.
- För bästa funktion bör väggmonterade köksfläktar monteras 50-65 cm ovanför spisen och frihängande modeller 60-70 cm ovanför spisen.
- Kontrollera alltid det angivna minimiavståndet mellan spis och köksfläkt i anvis-

ningen från spisens tillverkare. Om den-
na anvisning anger ett större avstånd än
det Thermex rekommenderar skall anvis-
ningarna från spistillverkaren följas.

- För takintegrerade modeller rekomen-

derar Thermex, att avståndet mellan
spis och köksfläkt inte överstiger 3 me-
ter.

FÖRPACKNINGEN INNEHÄLLER

- 1 Airgrip
- 1 borrmall
- 1 bruksanvisning
- 1 monteringsanvisning
- 2 väggpluggar
- 2 skruvar för montering av fläktkåpan
- 2 nyckelhålsbeslag
- 2 skruvar

MONTERING

Den här fläktkåpan används i system för centralventilation eller värmeåtervinning. Fläktkåpan ska anslutas till ett centralt ventilationssystem (medföljer inte). Fläktkåpan är konstruerad för väggmontering.

OBSERVERA: För att uppnå full effekt hos de inbyggda vortexreflektorerna ska Airgrip monteras mellan två överskåp. Fläktkåpans underkant ska samtidigt vara i linje med överskåpens underkant.

Montera fläktkåpan under ett överskåp på följande sätt:




Sätt borrmallen på väggen.




Borra hålen i väggen med ett borrh som är avsett för väggens material.




Montera väggpluggar och skruvar som är beräknade för det material där de ska monteras, i de förborrade hålen.

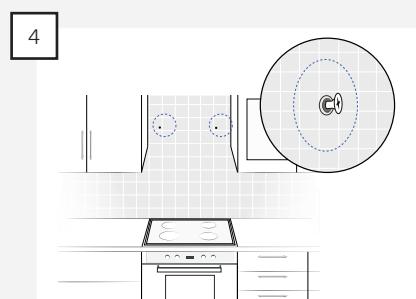


OBSERVERA: Skruva inte in skruvorna längre än att fläktkåpan kan monteras.

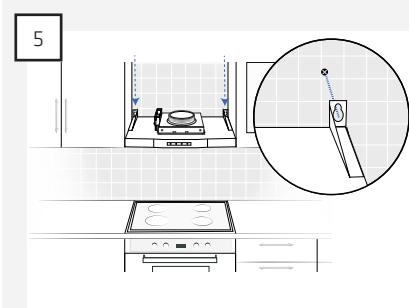


Häng fläktkåpan på skruvarna.

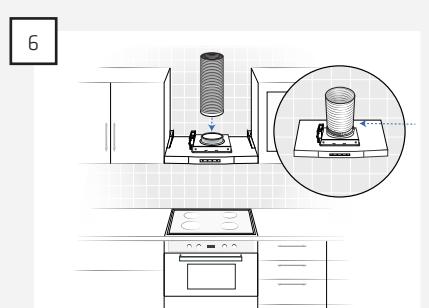


Anslut kåpan till centralventilationssystemet.

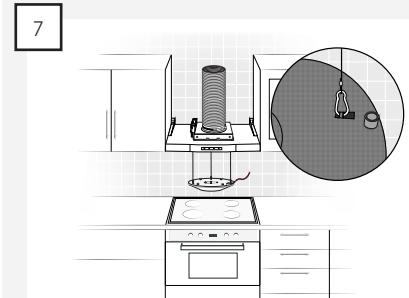

Montera vajrarna på bottendelen.

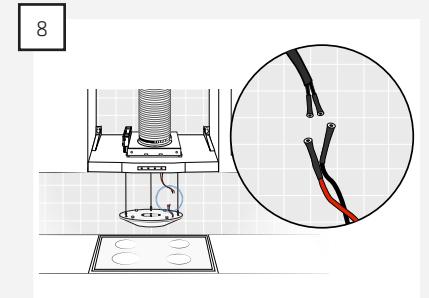


Anslut kontakerna till belysningen och montera bottendelen på fläktkåpan.

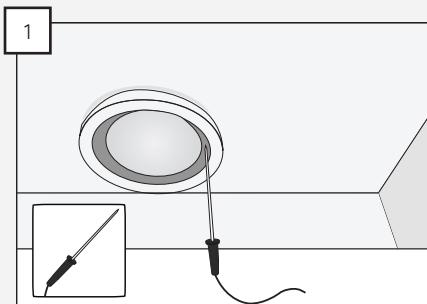JUSTERA SPJÄLLET

Mätningen för justeringen sker med hjälp av en sond som förs upp i spjället.

Ställ in spjället för grundventilation och forcerad ventilation enligt injusteringsdiagrammen på sidorna 37 och 38.

Spjället justeras med hjälp av knapparna på manöverpanelen.

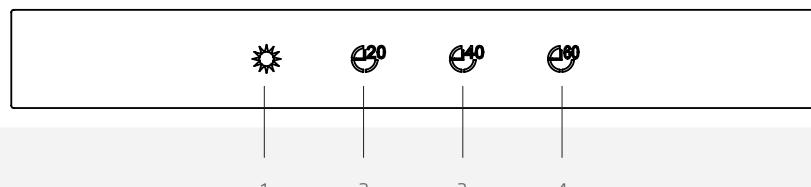

1. Tänd/släck belysningen
2. Timerfunktion 20 min.
3. Timerfunktion 40 min.
4. Timerfunktion 60 min.

STÄLLA IN GRUNDVENTILATIONEN

Om du vill aktivera inställningsläget för grundventilationen trycker du på symbolen "Tänd/släck belysningen" under cirka tre sekunder. När inställningsläget har aktiverats blinkar symbolen "Tänd/släck belysningen".

OBSERVERA: Om du inte trycker på knappen "Timerfunktion 40 min." eller "Timerfunktion 60 min." senast 15 sekunder efter inställningslägets aktivering avbryts processen.

När inställningsläget har aktiverats kan spjället justeras på följande sätt:

- Aktivera symbolen "Timerfunktion 40 min". Vänta tills ventilen har stängts helt.
- Använd symbolen "Timerfunktion 60 min." för att justera spjället uppåt tills att grundventilationens inställning är rätt.
- Inaktivera symbolen "Tänd/släck belysningen" för att inaktivera inställningsläget. (Symbolen slutar att blinka.)
- Grundventilationens inställningar har nu sparats.


STÄLLA IN FORCERAD VENTILATION


Om du vill aktivera inställningsläget för forcerad ventilation trycker du på symbolen "Timerfunktion 20 min" under cirka tre sekunder. När inställningsläget har aktiverats blinkar symbolen "Timerfunktion 20 min".

När inställningsläget har aktiverats kan spjället justeras på följande sätt:


- Aktivera symbolen "Timerfunktion 40 min". Vänta tills ventilen har stängts helt.
- Använd symbolen "Timerfunktion 60 min." för att justera spjället uppåt tills att inställningen av forcerad ventilation är rätt.
- Släck symbolen "Timerfunktion 20 min" för att stänga av inställningsläget. (Symbolen slutar att blinka.)
- Inställningarna för forcerad installation har nu sparats.

KOPPLINGSSCHEMA

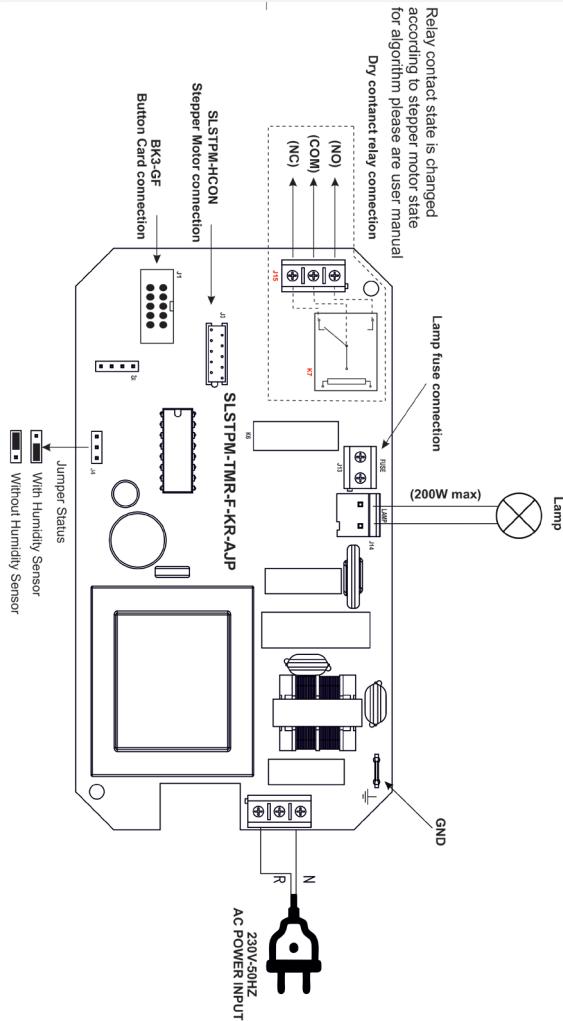

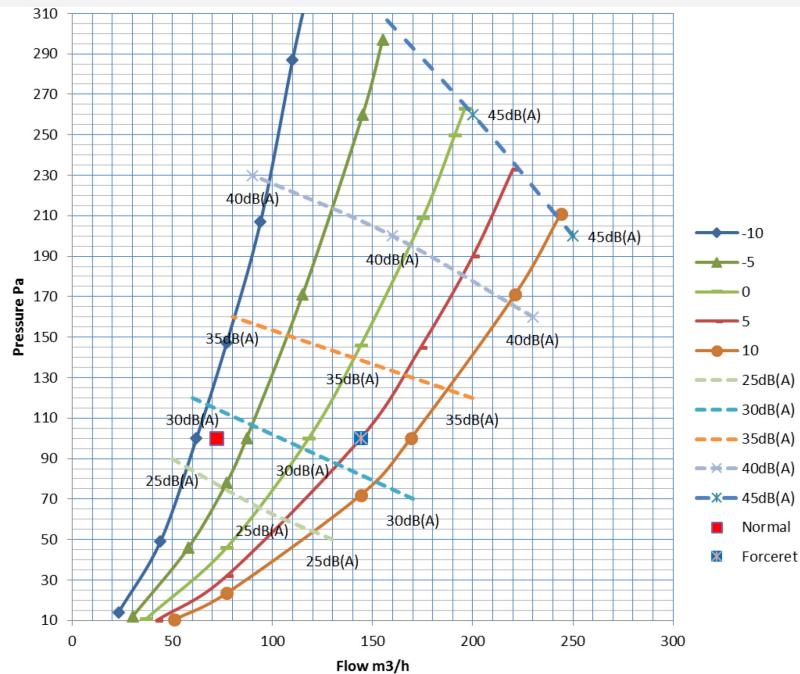INJUSTERINGSDIAGRAM

Injusteringsdiagram med linjära axlar.

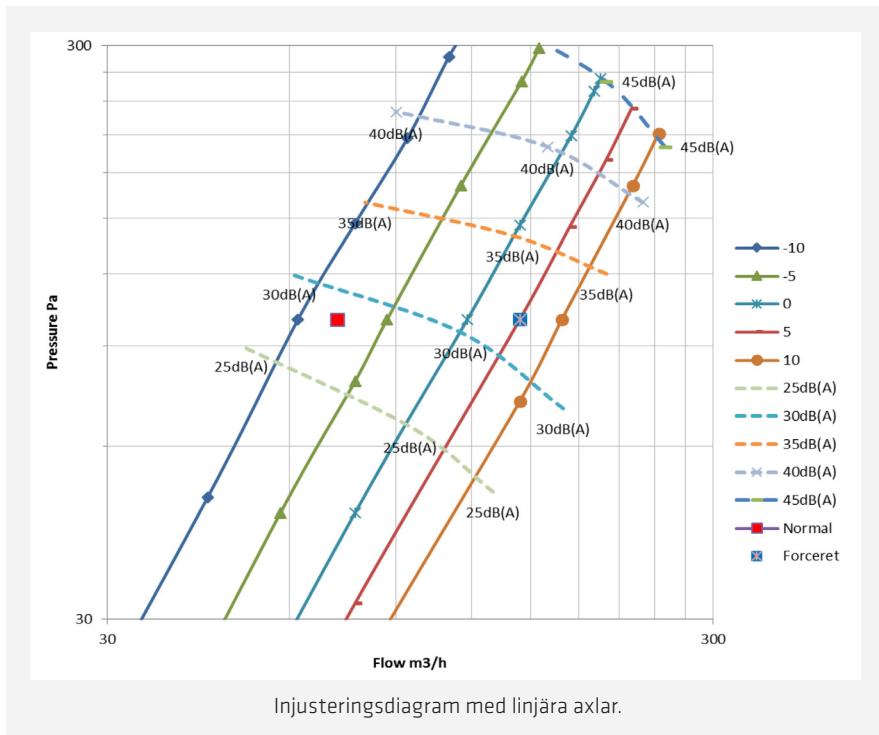

CONTENTS

Warnings	>	41
Included in the box	>	43
Installation	>	44
Adjustment of the vent	>	46
Wiring diagram	>	48
Sizing diagram	>	49

WARNINGS

- The range hood is designed and manufactured according to DS/EN 60335-1.
- This range hood is only for use in private households, if used for other purposes the warranty will be repealed.
- Installation must be performed by a skilled electrician in accordance with the specifications given by Thermex Scandina-
via A/S (Thermex) and legislation in force.
- Thermex disclaims all responsibility in regards to damages caused by wrong installation, mounting or use.
- Do not plug in the range hood until the mounting is complete.
- Always use the original dimension of the vent. By reducing the dimension of the vent, the performance will be reduced and the sound level will be increased.
- The vent to the open air, must be as short as possible in order to get the capacity greatest possible of the range hood.
- The number of bends on the vent ought to be minimised, to gain the capacity greatest possible of the range hood.
- Thermex recommends always to use sound and condensation insulated vent hose at the carrying through in unheated spaces.
- Thermex recommends that a muffler is used in order to minimize the noise level when using flexible hose.
- Using the flexible hose always insure that it is fully extended to minimize air resistance and thereby achieve maximum absorbency.
- Different materials takes different rawlplugs and screws. Use rawlplugs and screws intended for the material the range hood is to be mounted in.
- It is applied to cabinet range hoods, islands and wall mounted range hoods that the minimum space between the lower edge of the range hood and a gas cooker must be 50 cm in referring to BEK No. 420 of 26/05/2009.
- Thermex recommends that the space bet-

BEFORE MOUNTING/COMMISSIONING

- Inspect the range hood for transport damages, flaws and defects immediately after the receipt.
- Transport damages must be filed to the haulage contractor and Thermex immediately after the receipt.
- Flaws and defects must be filed to Thermex within 8 days the receipt, and not later than mounting/commissioning.

MOUNTING

- The range hood is intended for working at 230 Volt $\pm 10\%$ ~ 50 HZ $\pm 10\%$ in referring to EN 50160.
- The range hood must have earth.
- Do NOT to use common zero by installing the hood and motor for range hoods with external motor, as this will affect the control.

ween the lower edge of the range hood and cooker is between 50 cm and 70 cm, valid for all cabinet range hoods, islands and wall mounted range hoods.

- Always control the stated minimum distance between cooker and range hood in the manual for the cooker. If the manual for the cooker states a greater distance

than what Thermex recommends the manual for the cooker MUST be followed.

- Thermex recommends that the space between cooker and range hood does not exceed 3 meters for range hoods integrated in the ceiling.

INCLUDED IN THE BOX

- 1 Airgrip
- 1 drilling template
- 1 set of operating instructions
- 1 set of installation instructions
- 2 rawlplugs
- 2 screws for installing the hood
- 2 keyhole brackets
- 2 bolts

INSTALLATION

This hood is for use in central ventilation systems or heat recovery systems. The hood must be connected to an external suction unit (not supplied). The hood is designed for installation on a wall.

NOTE: To achieve the full effect of the in-built vortex reflectors, Airgrip must be installed between two cupboards. At the same time, the lower edge of the hood must be flush with the bottom edge of the cupboards.


The hood is installed under a cupboard as follows:



Place the drilling template on the wall.




Drill holes in the wall, with a drill suitable for the wall material.

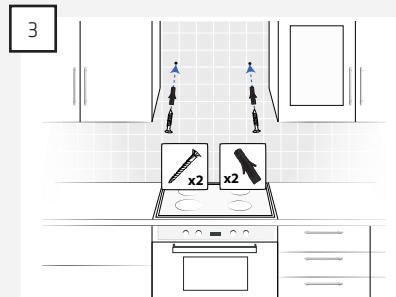


Attach the rawlplugs and screws suitable for the material they are to be installed in, in the pre-drilled holes.




NOTE: The screws must not be screwed in further than the hood can be installed.

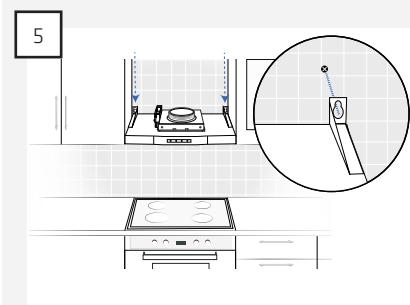


Hang the hood on the screws.

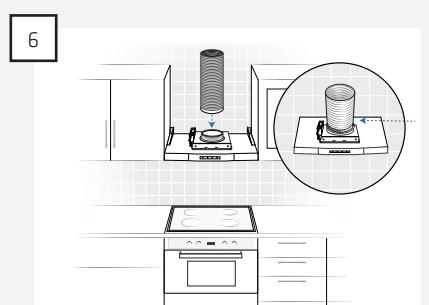


Attach the hood to the central ventilation system.

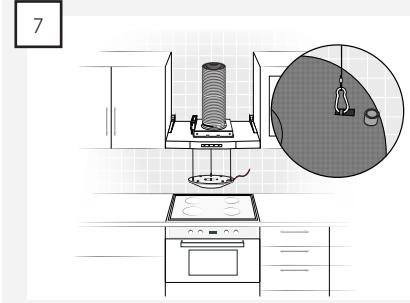

Attach the wires on the base.

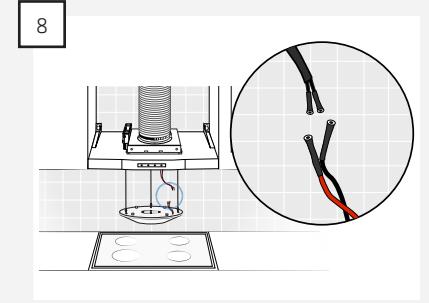


Connect the light connectors and attach the bottom part of the hood.

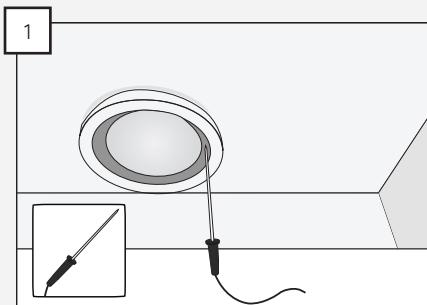ADJUSTMENT OF THE VENT

The measurement for the adjustment is done using a probe, which can be fed into the opening of the vent.

The vent's settings for basic ventilation and forced ventilation are set in accordance with the sizing diagrams on pages 49 and 50.

The adjustment of the vent is done using the buttons on the control panel.

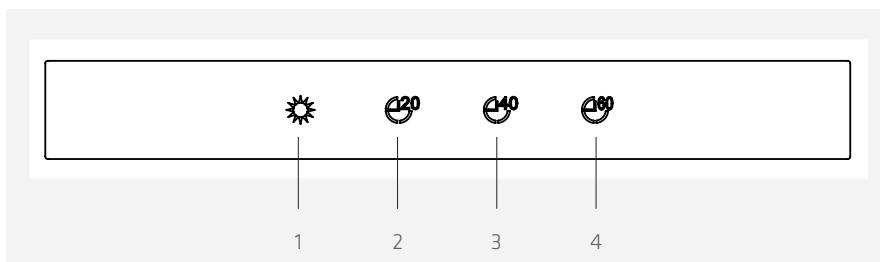

1. On/off light
2. Timer function 20 min.
3. Timer function 40 min.
4. Timer function 60 min.

SETTING THE BASIC VENTILATION

To activate the set-up mode to set the basic ventilation, activate the "On/off light" icon for about 3 seconds. When set-up mode is enabled the "On / off light" icon will flash.

NOTE: If either the "Timer function 40 min." or "Timer function 60 min." buttons are activated

within 15 seconds after set-up mode has been activated, the process is interrupted.

When set-up mode is enabled, adjust the vent as follows:


- Activate the "Timer function 40 min." icon. Until the valve is fully closed.
- Use the "Timer function 60 min." icon to adjust the vent until the setting for basic ventilation is reached.
- Deactivate the "On / off light" icon to deactivate the set-up mode. (The icon will stop flashing)
- The settings for basic ventilation are now saved


SETTING FORCED VENTILATION

To activate the set-up mode to set the forced ventilation, activate the "Timer function 20 min." icon for about 3 seconds. When set-up mode is enabled the "Timer function 20 min." icon will flash.


When set-up mode is enabled, adjust the vent as follows:

- Activate the "Timer function 40 min." icon. Until the valve is fully closed.
- Use the "Timer function 60 min." icon to adjust the vent until the setting for basic ventilation is reached.
- Deactivate the "Timer function 20 min." icon to deactivate the set-up mode. (The icon will stop flashing)
- The settings for forced ventilation are now saved.

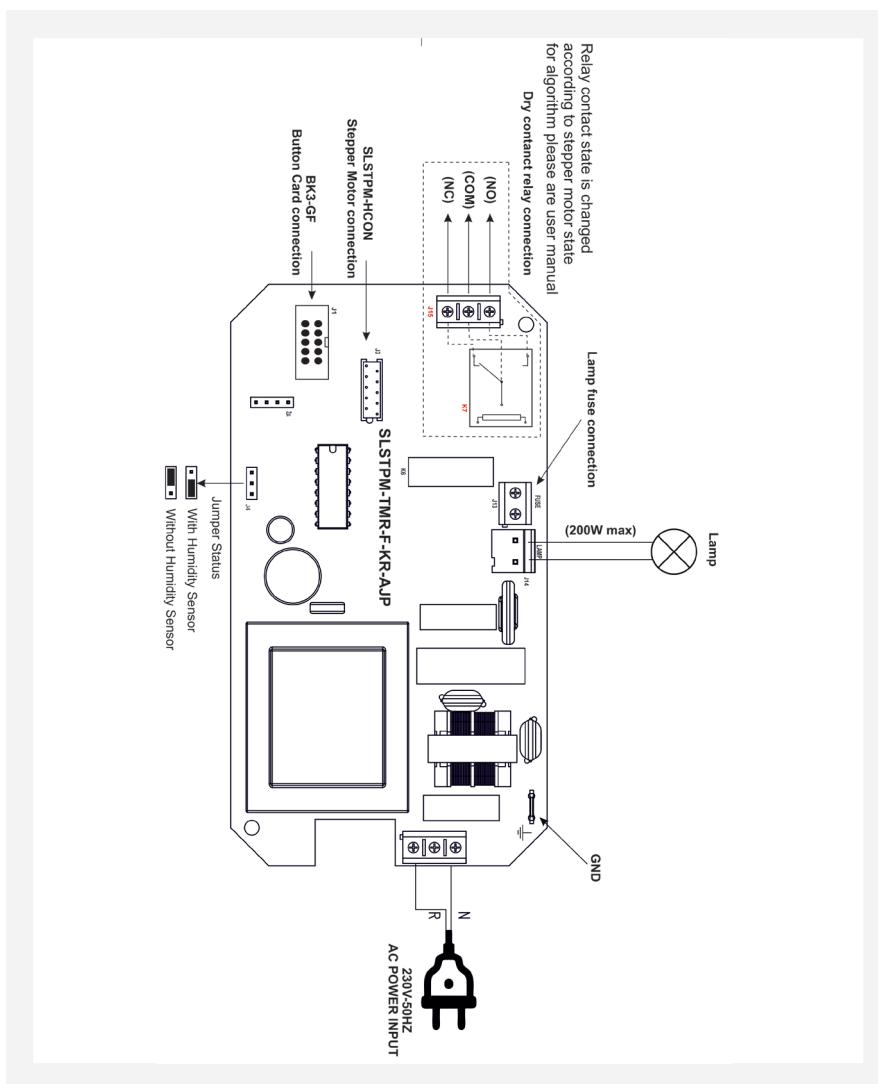WIRING DIAGRAM

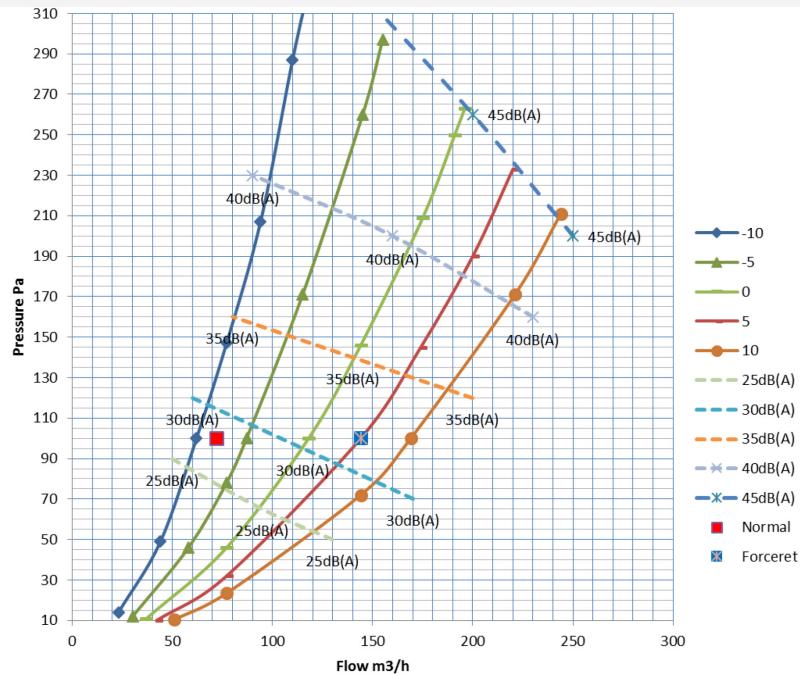SIZING DIAGRAMS

Sizing diagram with linear axes.

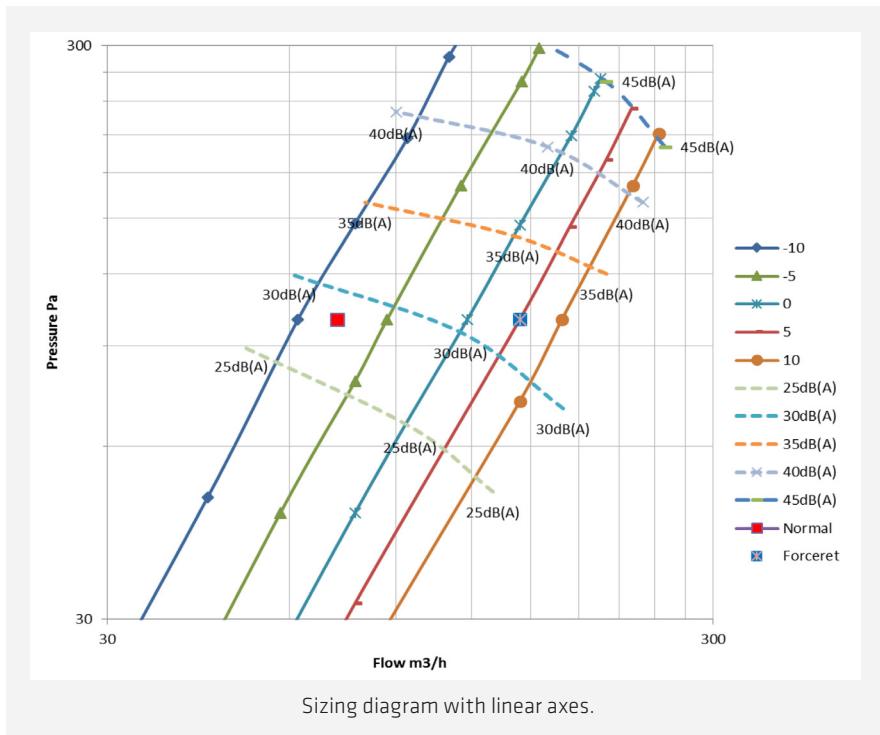



THERMEX SCANDINAVIA A/S SERVICEAFD.

Færøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark
Tel: +45 98 92 62 33 • Fax: +45 98 92 60 04
info@thermex.dk
www.thermex.dk

THERMEX SCANDINAVIA AS

Lørenskogveien 75 • 1470 Lørenskog • Norge
Tel +47 22 21 90 20
www.thermex.no
info@thermex.no

THERMEX SCANDINAVIA AB

Importgatan 12 A • S-422 46 Hisings Backa • Sverige
Tel: 031 340 82 00 • Fax: 031 26 33 90
info@thermex.se
www.thermex.se

THERMEX SCANDINAVIA S.L.U

C Noi del Sucre, 42 • 08840 Viladecans • España
Tel.: +34 93 637 30 03 • Fax: +34 93 637 29 02
info@thermex.es
www.thermex.es

